

Date	28.03.2019
Traité	ASC
Contrôlé	
R. Modification	Date
Nom	Norme



Chauffage à distance - GESA
Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS



Principe
Schéma de principe


19-03-004-1
Principe

1 D

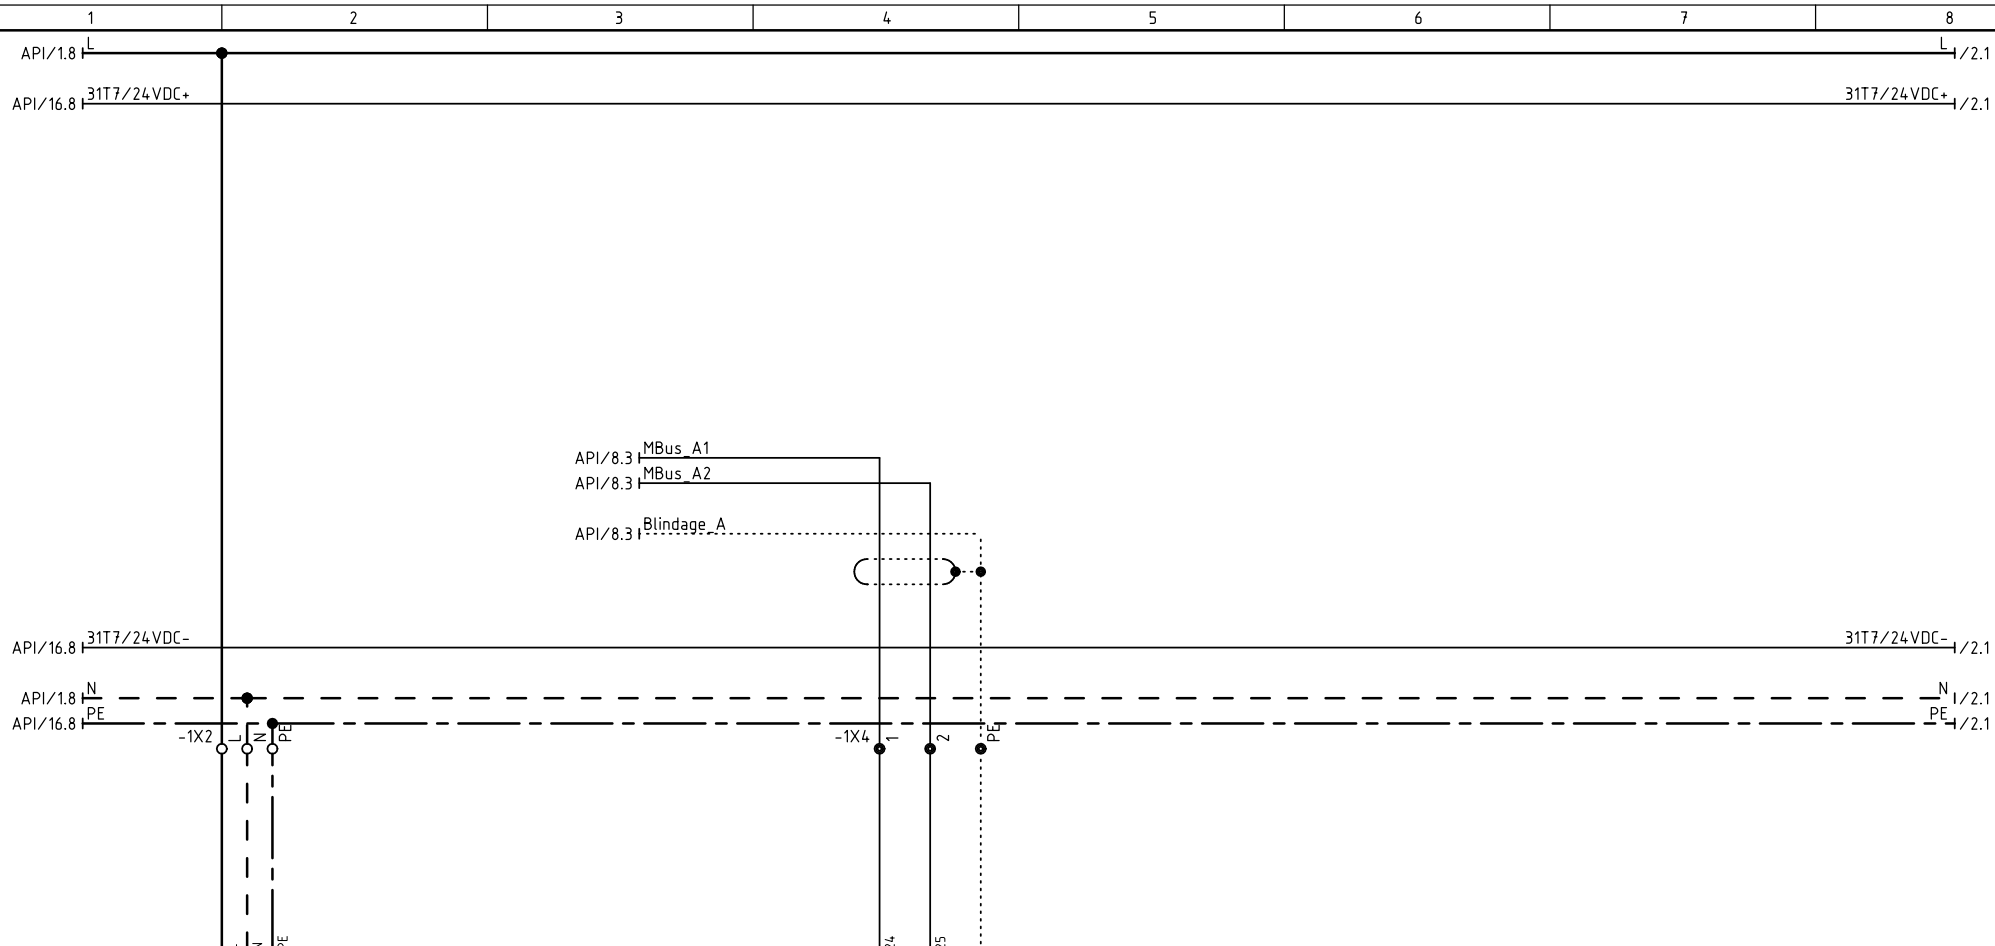


-1C2
Adresse ...


Compteur de chaleur
primaire CAD



-1B3



-1B4




-1B5

Câble: TT 3x1.5 mm²

Câble: U72 1x4x0.8 mm blindé

	Date	28.03.2019		Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS		Primaire échangeur CAD	19-03-004-1	1
	Traité	ASC				Compteur de chaleur	CH1	
R. Modification	Date	Nom	Norme					

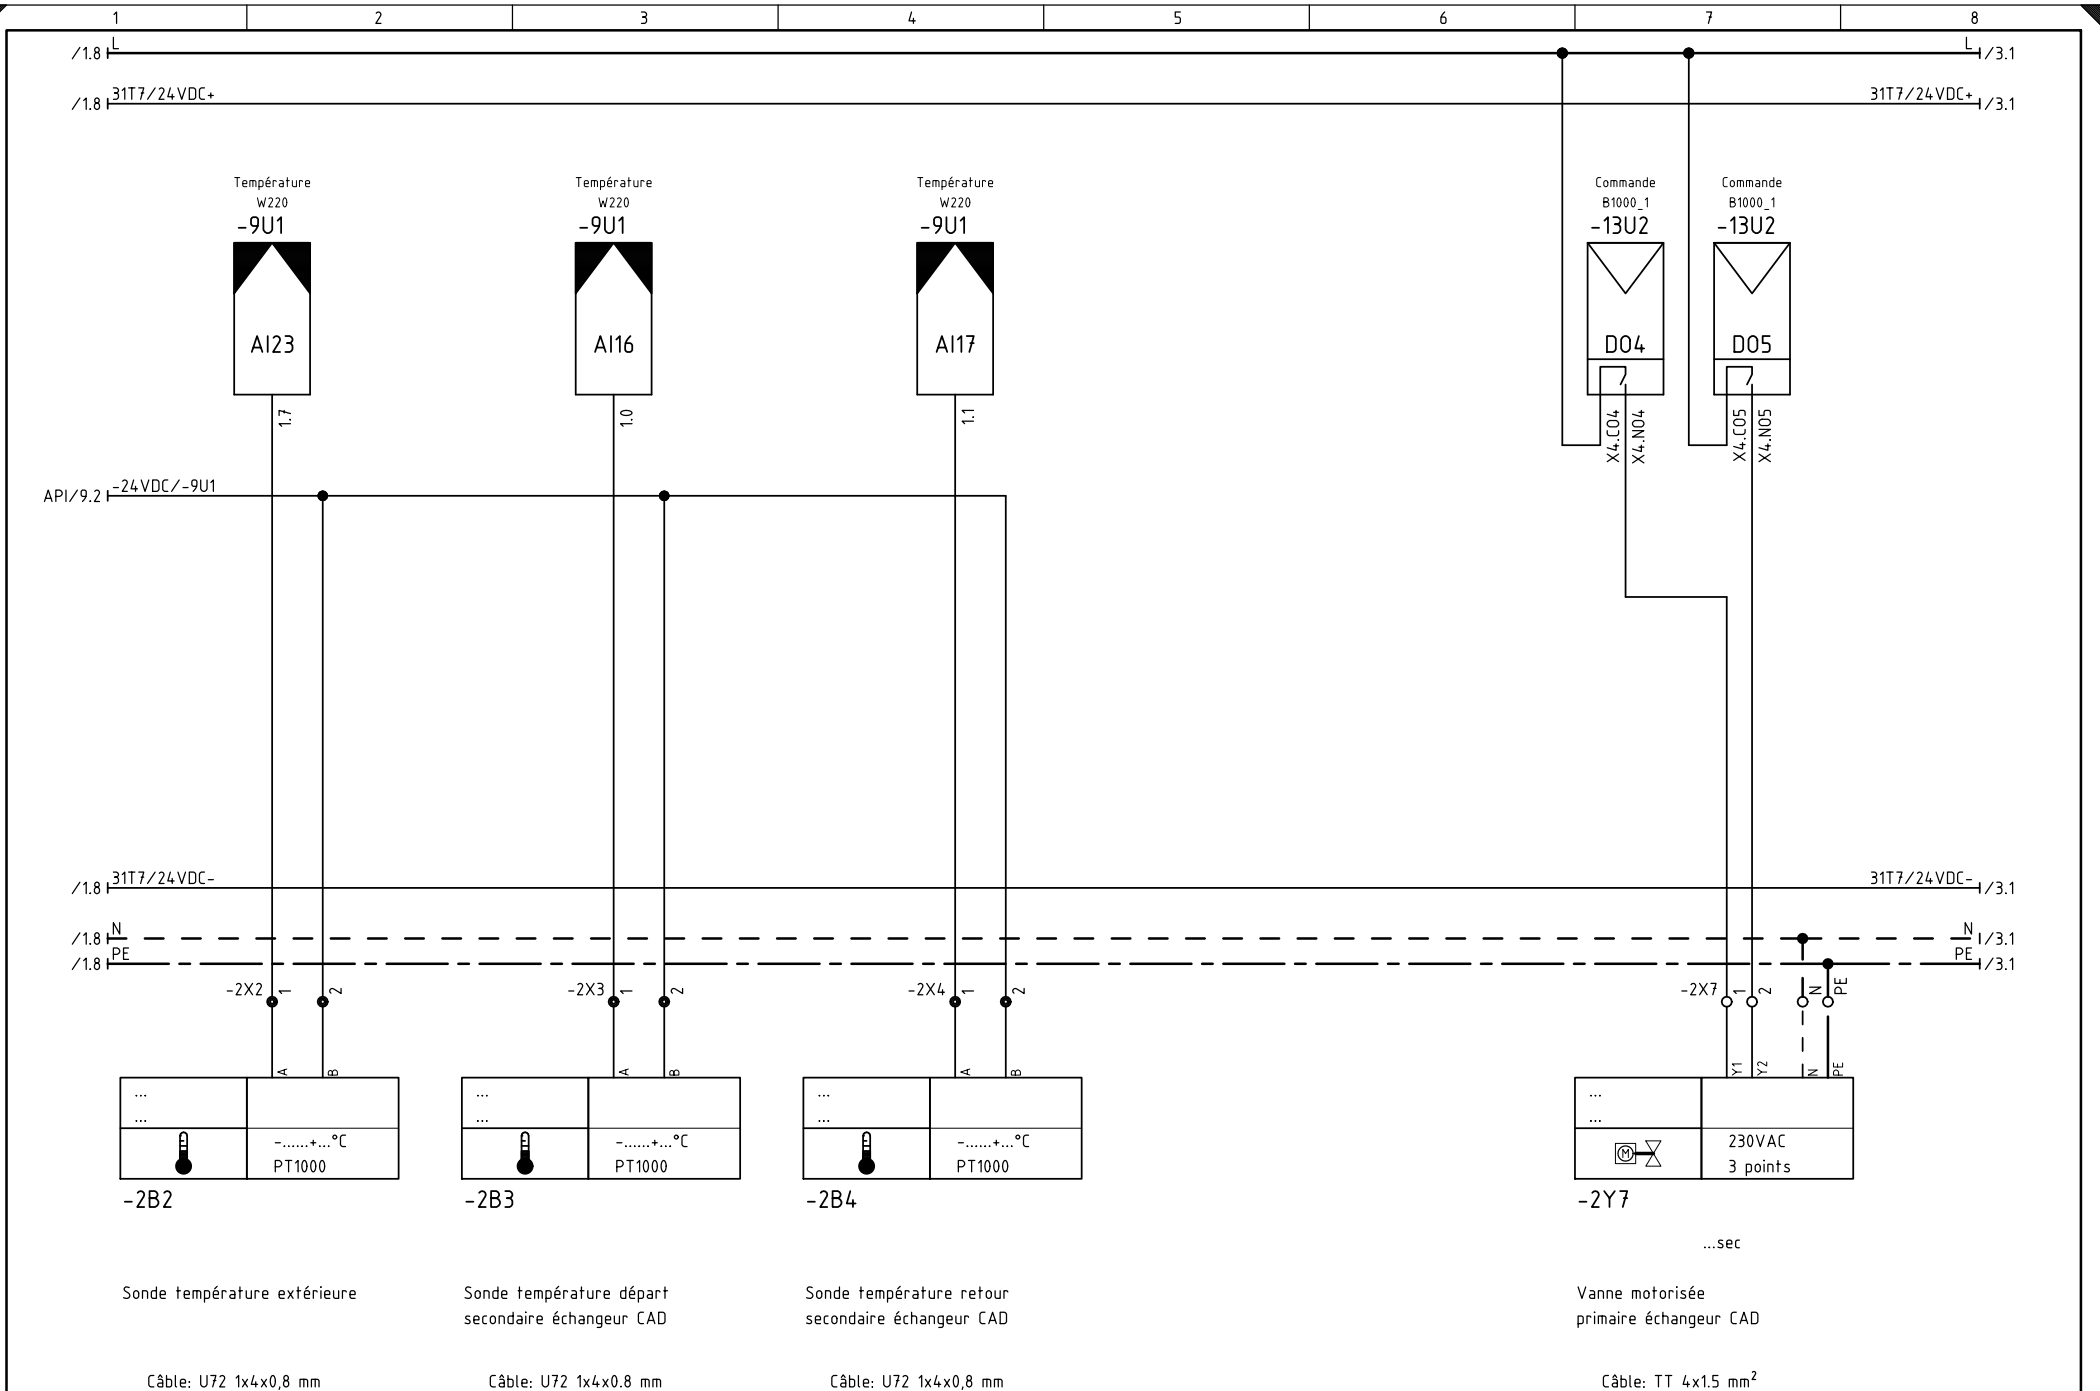

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: TT 4x1,5 mm²

		Date	28.03.2019
		Traité	ASC
		Contrôlé	
R. Modification	Date	Nom	Norme

Chauffage à distance - GESA
Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS




Primaire échangeur CAD

Régulation du groupe

19-03-004-1

CH1




Signal charge	
	Sortie 0...10V

-3U7


Signal faux de charge
Boiler ECS

Câble: U72 1x4x0.8 mm

			Date	28.03.2019	Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS		Primaire échangeur CAD	19-03-004-1	3
			Traité	ASC			Régulation du groupe	CH1	
R. Modification	Date	Nom	Norme						

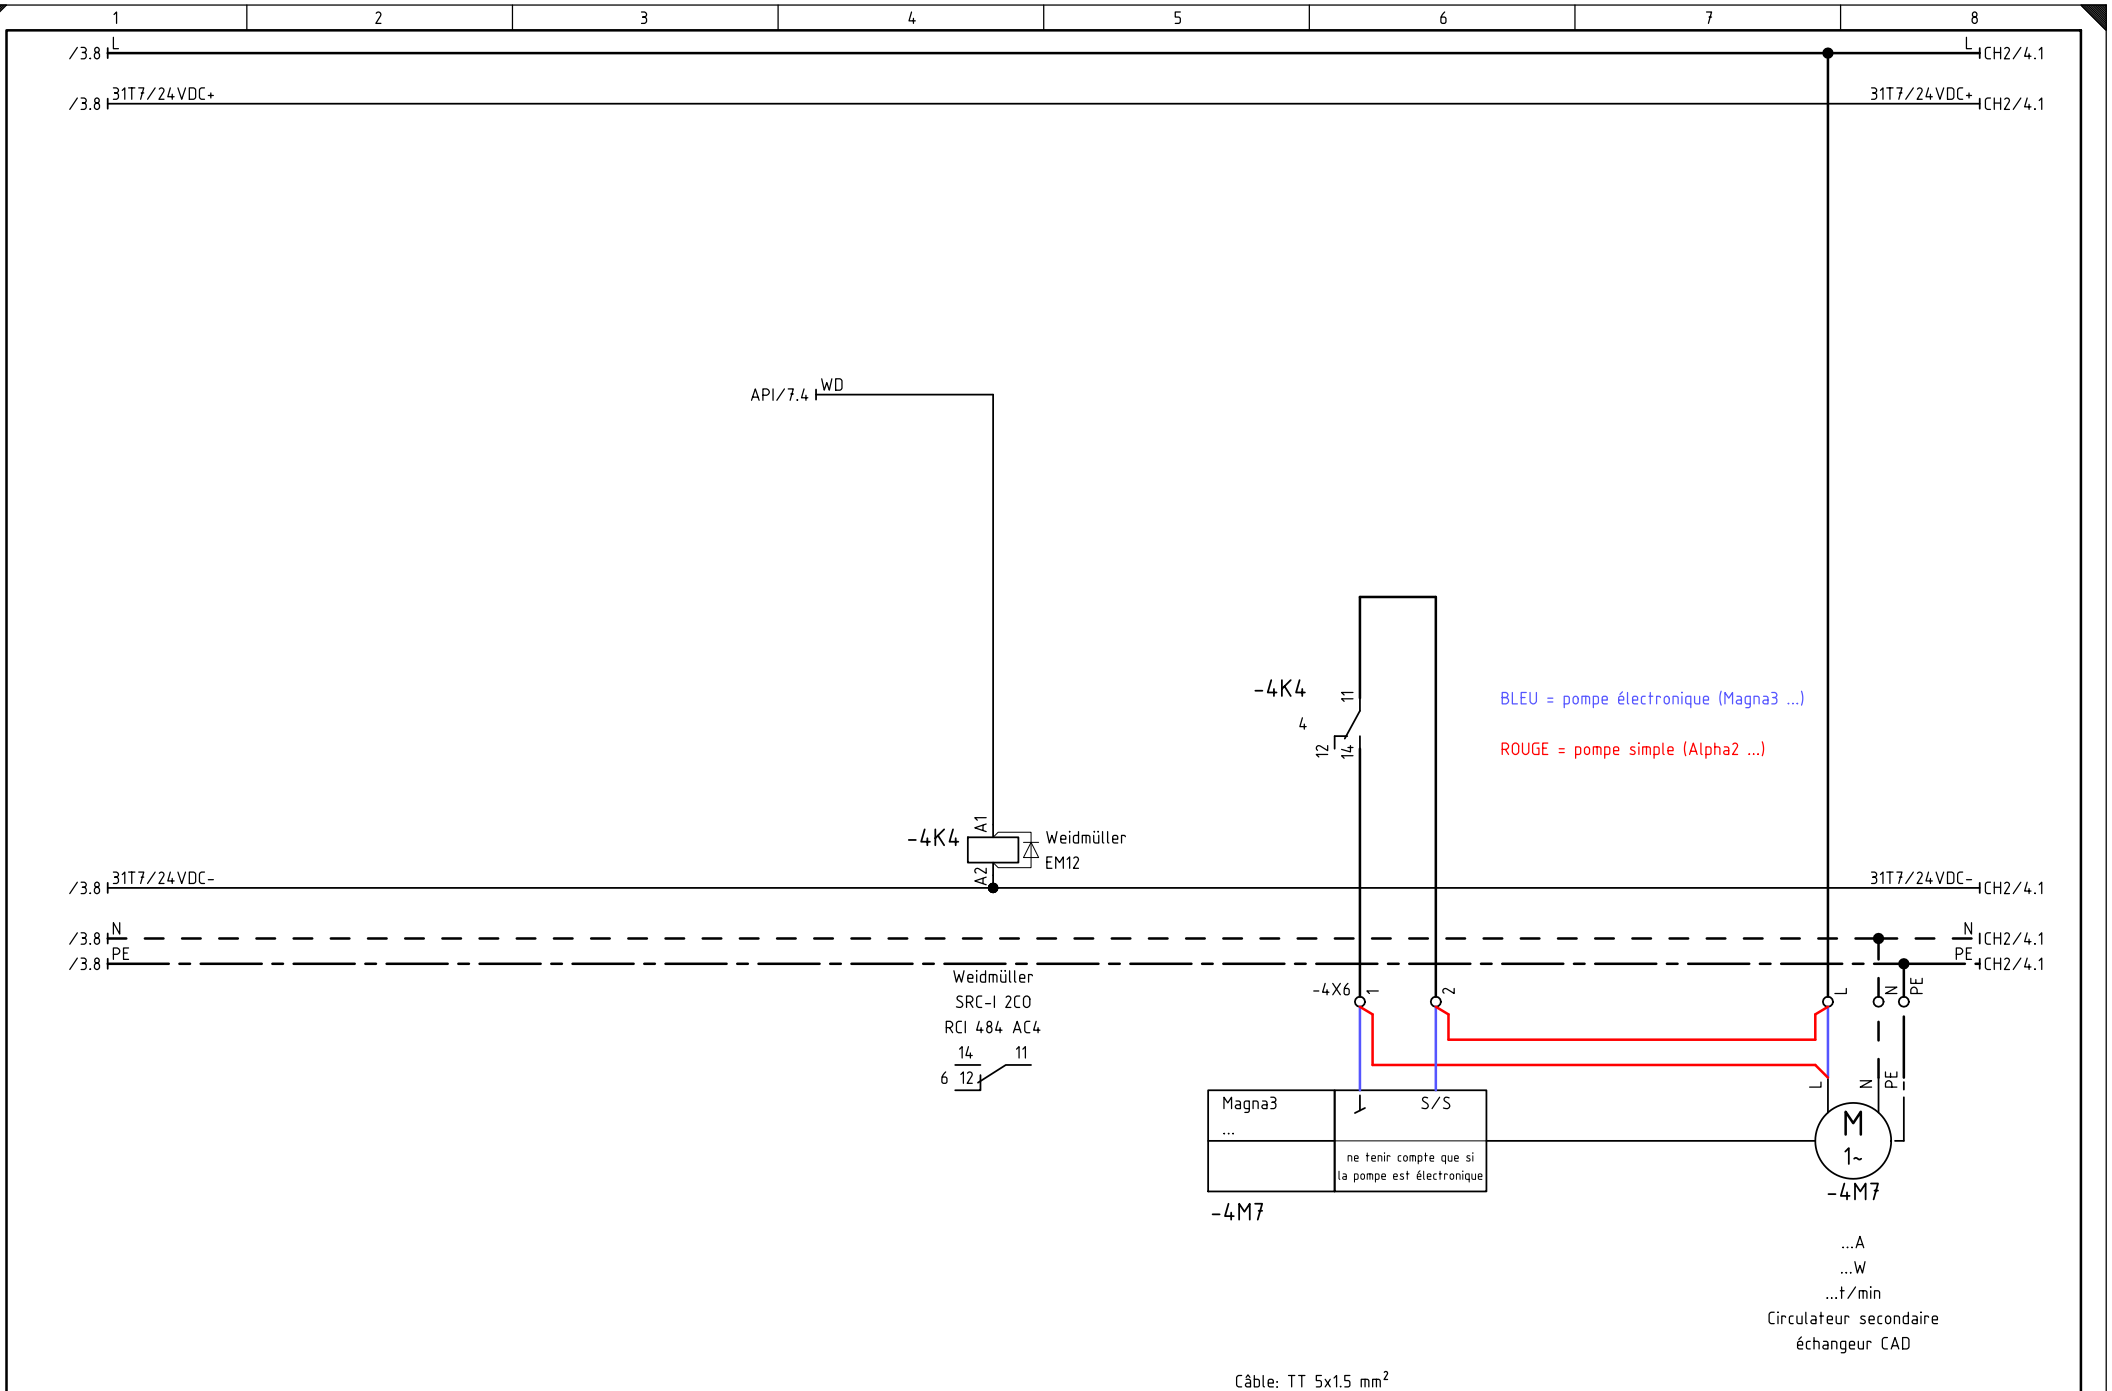


		Date	28.03.2019	Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS		Primaire échangeur CAD	19-03-004-1	4
		Traité	ASC			Circulateur secondaire échangeur CAD	CH1	
R. Modification	Date	Nom	Norme					

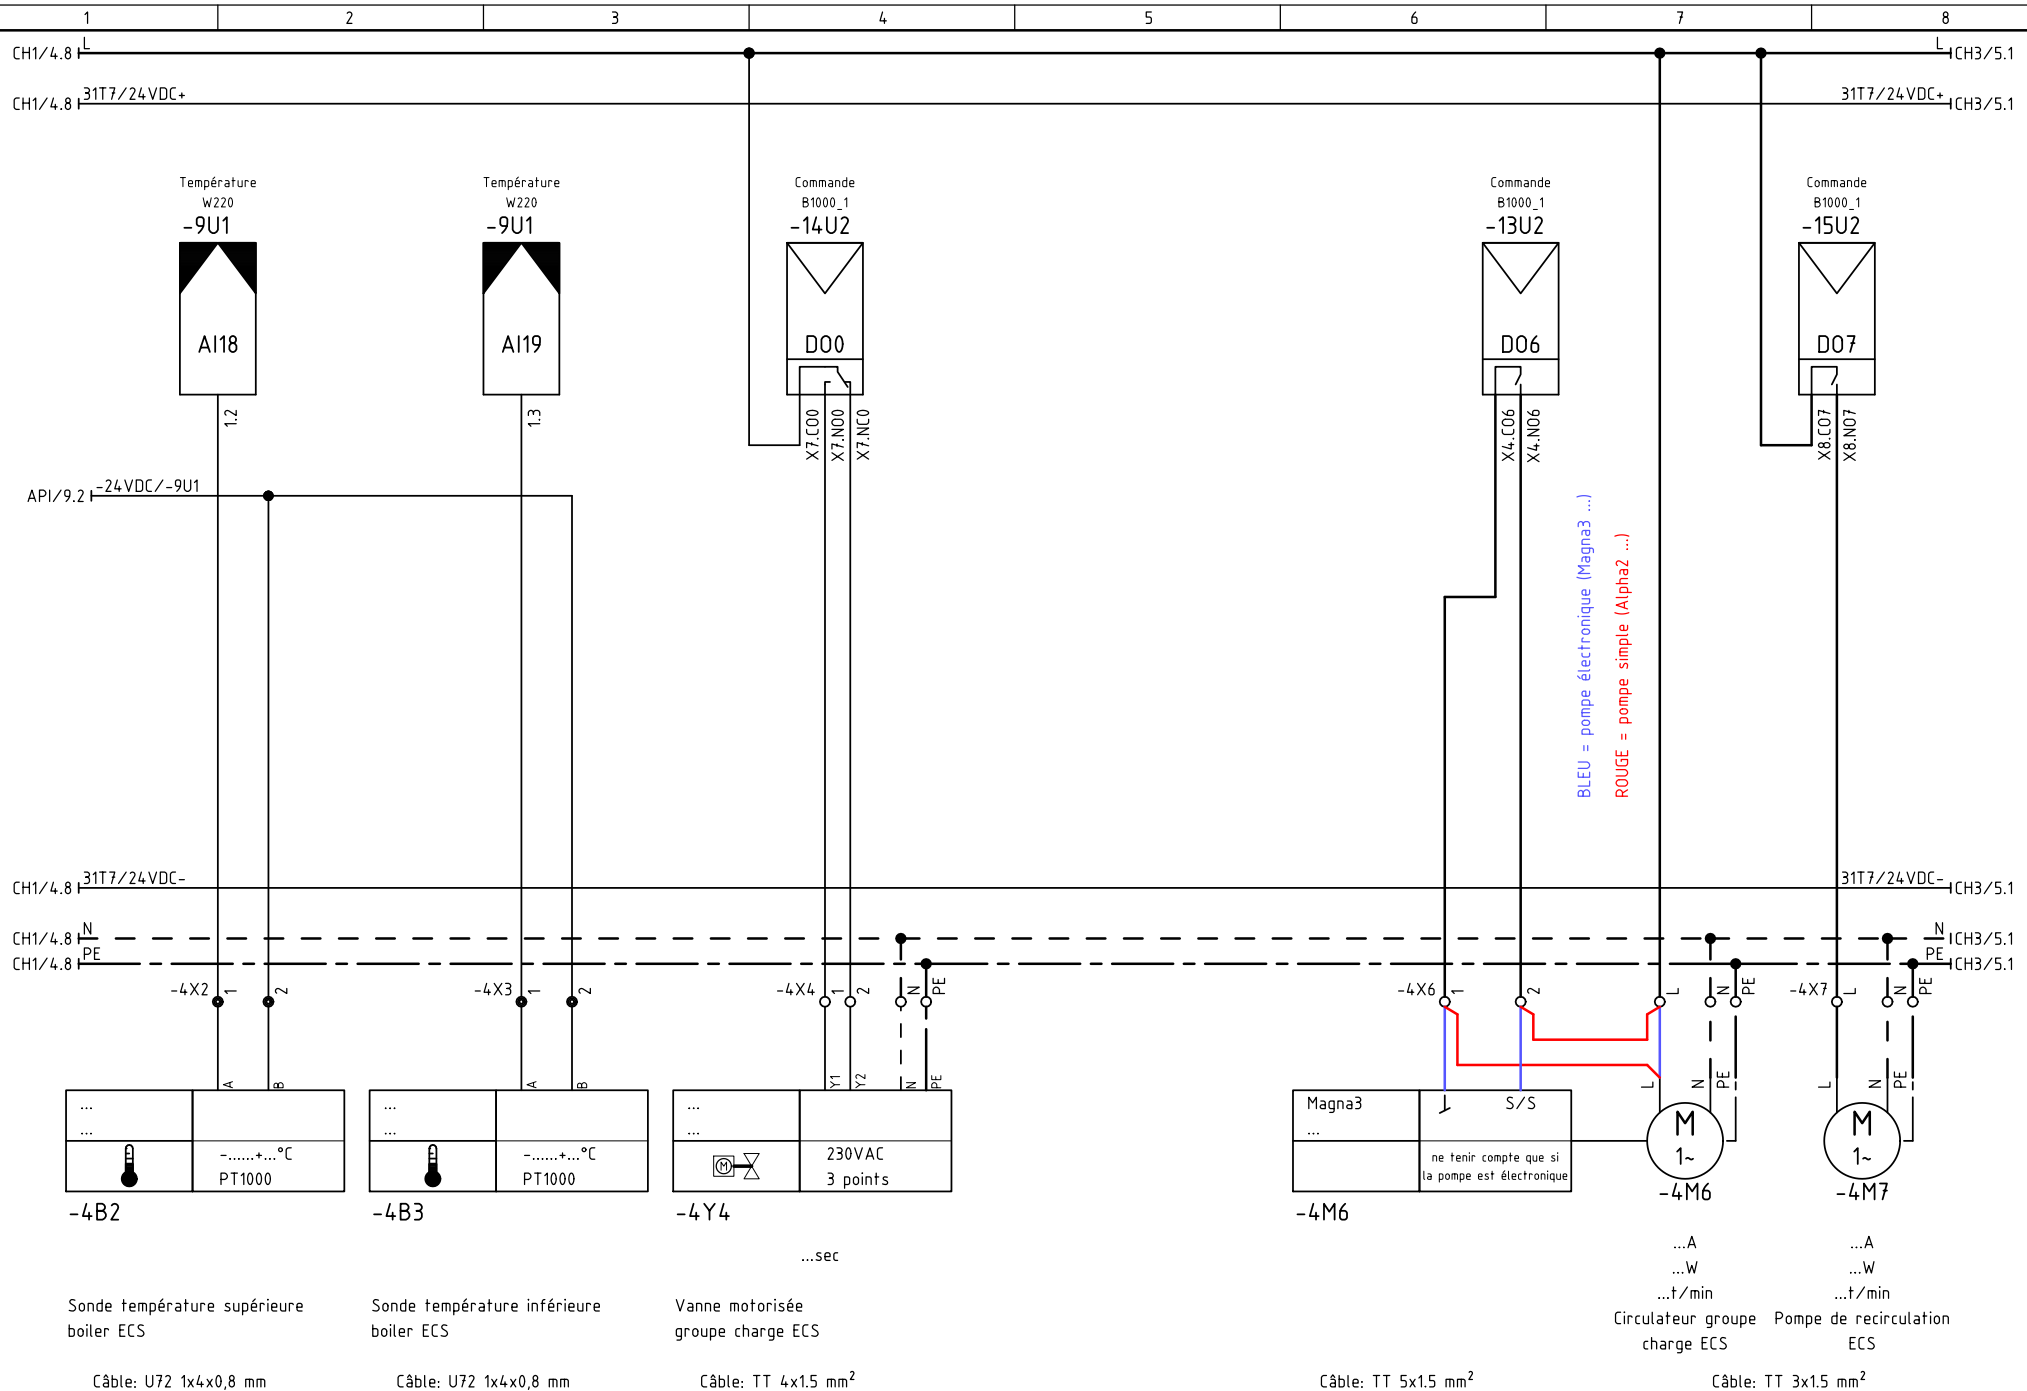

BLEU = pompe électronique (Magna3 ...)
 ROUGE = pompe simple (Alpha2 ...)

	Date	28.03.2019	Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS		Groupe charge ECS	19-03-004-1	4	D
	Traité	ASC			Régulation du groupe	CH2		
R. Modification	Date	Nom			Norme			

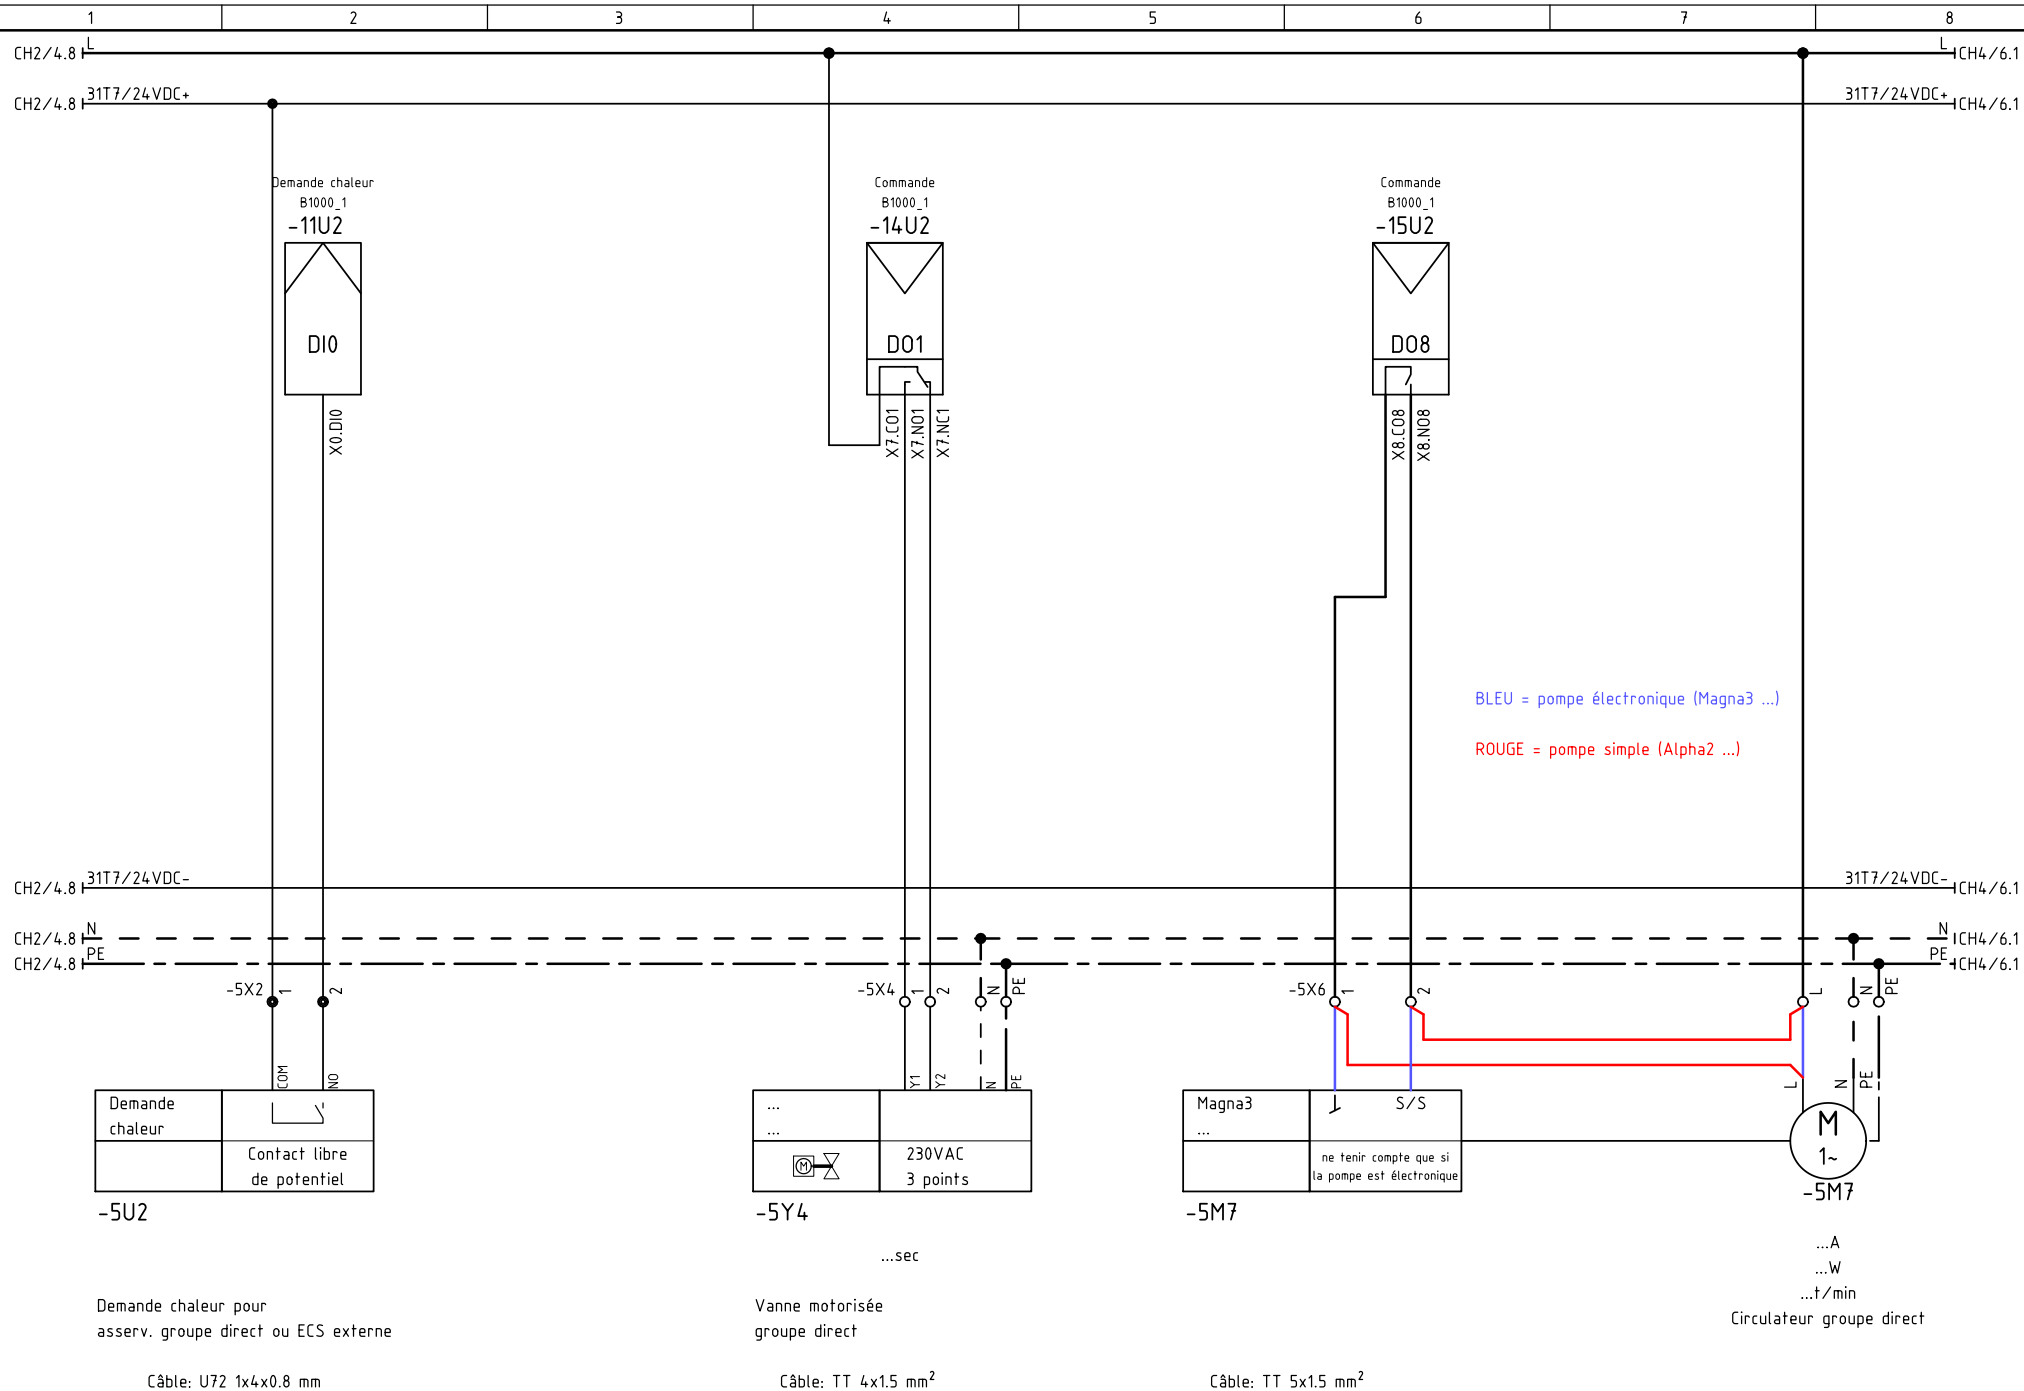

R.	Modification	Date	Nom	Norme
		28.03.2019	ASC	
		Traité	Contôlé	


Chauffage à distance - GESA
Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS



Groupe direct
Régulation du groupe

19-03-004-1
CH3

5 D

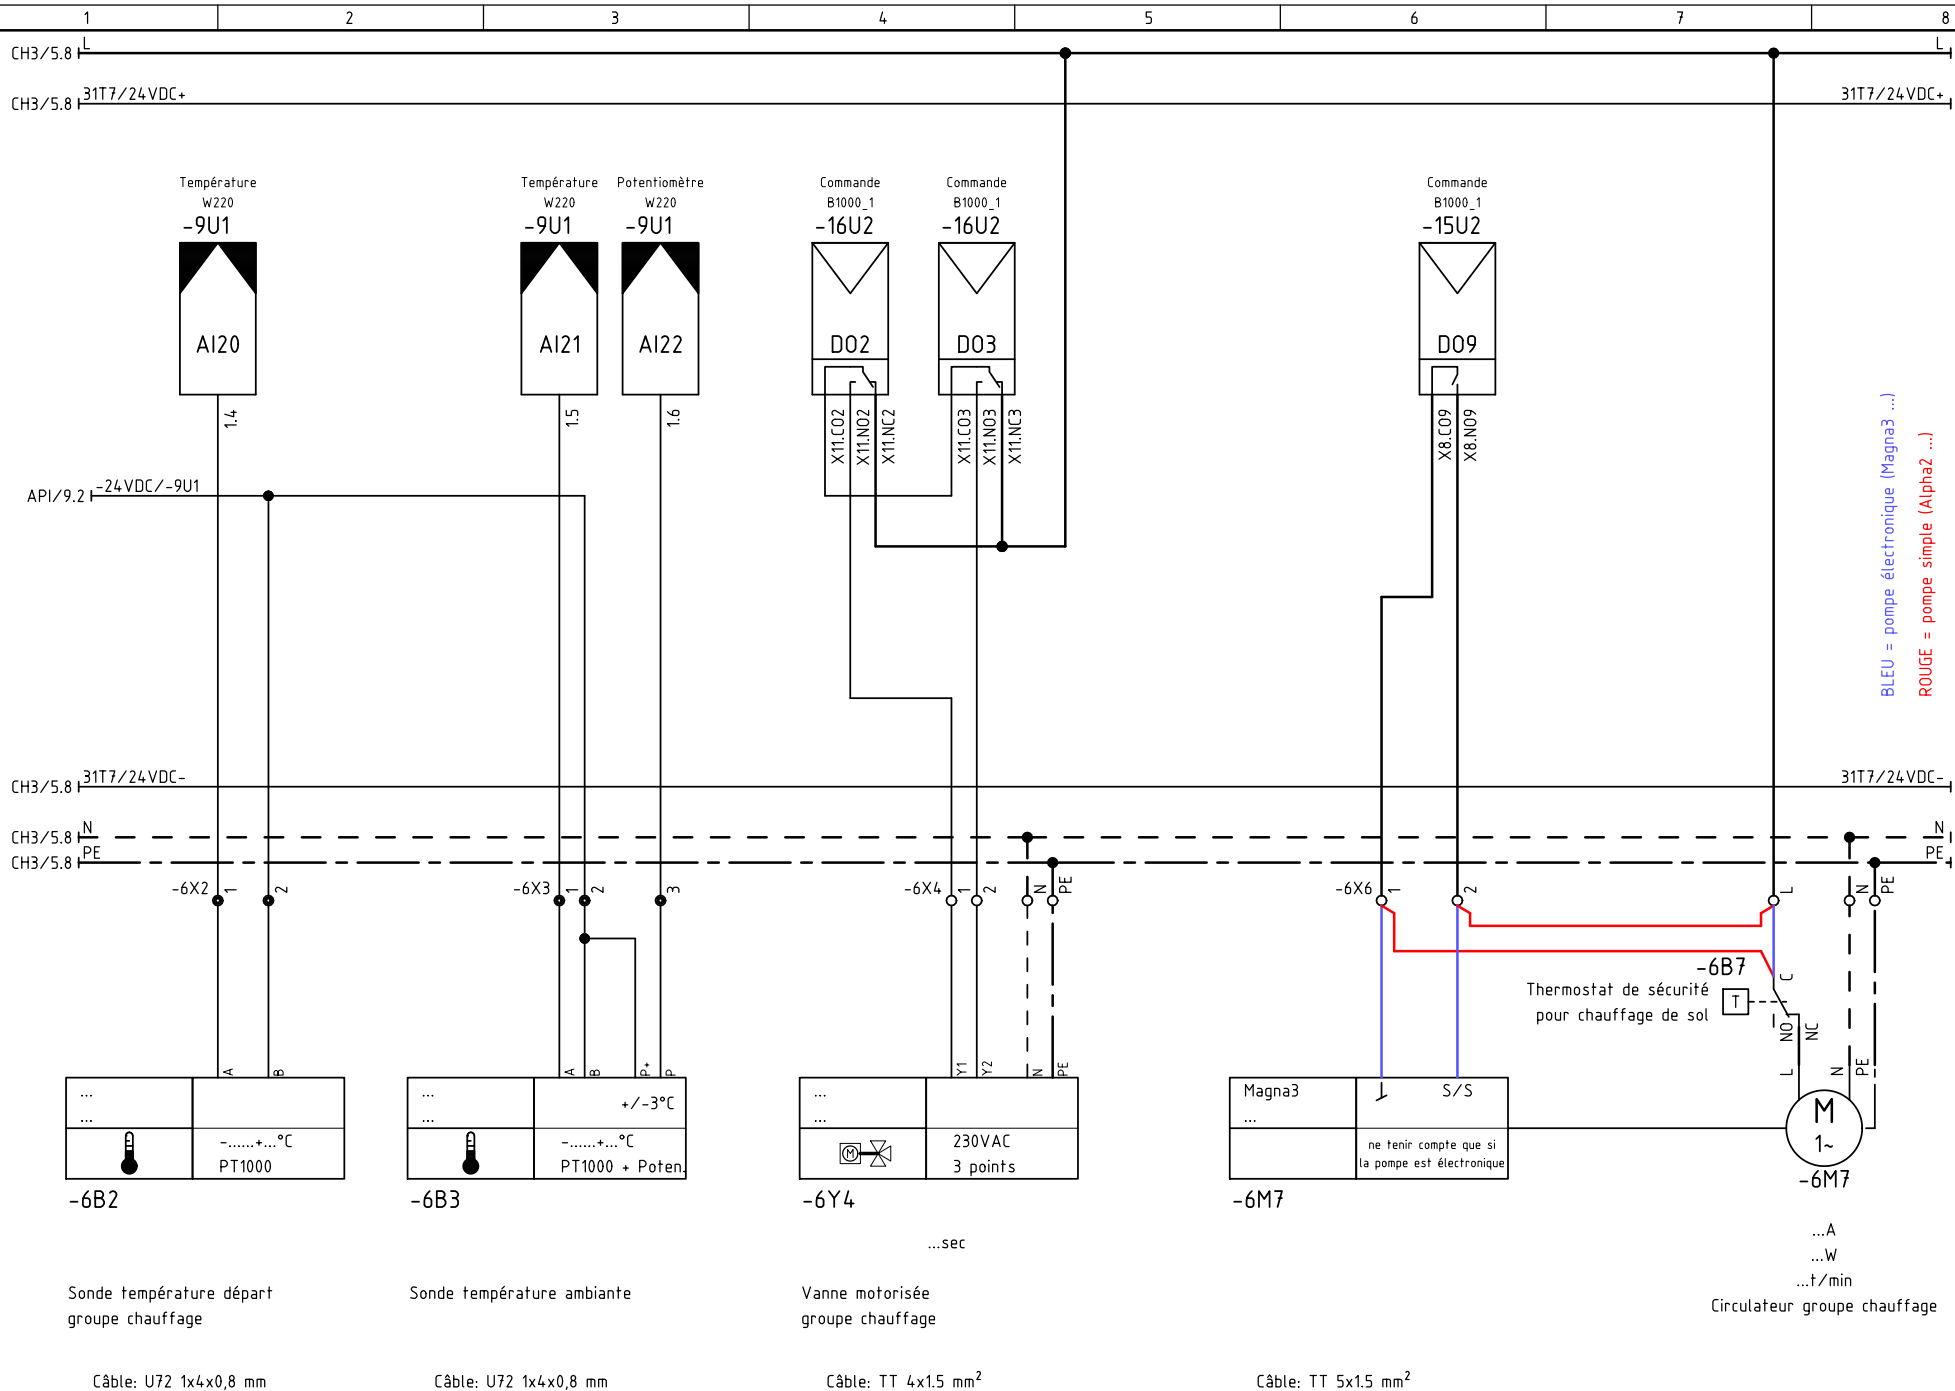

BLEU = pompe électronique (Magna3 ...)
 ROUGE = pompe simple (Alpha2 ...)

R. Modification		Date	Nom	Norme	Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P+1M+1D+1ECS		Groupe chauffage		19-03-004-1	6	C
		Date	Nom	Norme			Régulation du groupe		CH4		
		Date	Nom	Norme							